Pulson GmbH (i. Gründung)
Siemensstraße 5
T: +49 2722 63 999 68
info@puls-on.de
www.puls-on.de

DATENBLATT
DBWS301-2025-03

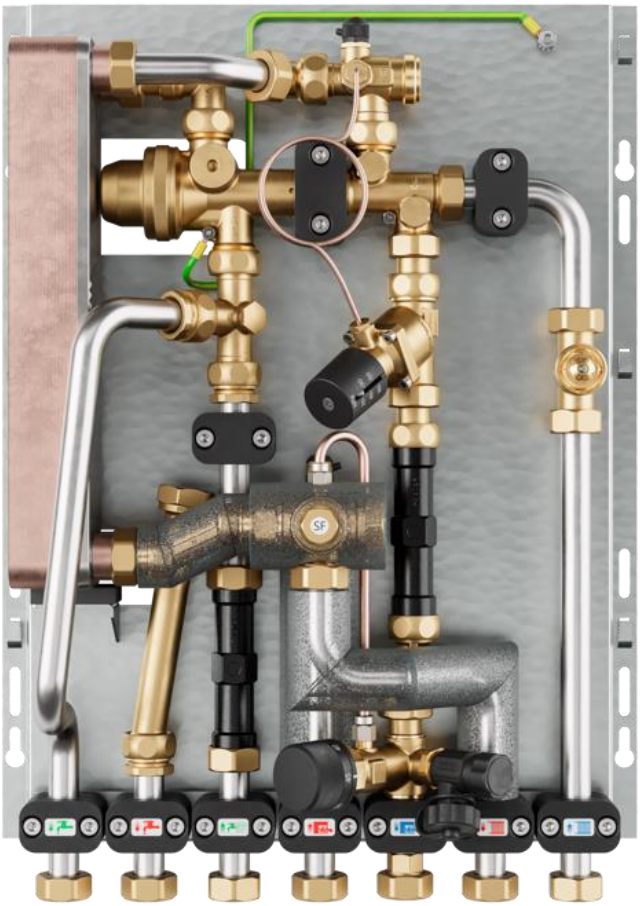

Wohnungsstation WS-S-HTH-HK
mit Differenzdruckregler

Abmessungen

- Breite (Grundplatte): 381 mm
- Höhe (Grundplatte): 500 mm
- Einbautiefe: 110 mm
- Achsabstand: 50 mm

Wohnungsstationen WS-S-HTH-HK

zur Warmwasseraufbereitung und Radiatorenheizung mit Differenzdruckregler

Einsatzbereich

Die Wohnungsstation WS-S-HTH-HK mit dem H-PM "hydraulischer-Proportionalmengenregler" und einem Radiatorenkreis, übergibt die aus der zentralen Wärmequelle anliegende Energie, ungemischt "direkt" an die Wohnung. Zusätzlich erwärmt die Station das Trinkkaltwasser zum Warmwasser im hygienischen Durchflussprinzip.
Der Kaltwasserwohnungsabgang mit einem Kaltwasserzähler, sowie der Heizungsrücklauf mit einem Wärmemengenzähler, beide im Austausch des Passtückes, erfassen die Verbrauchsmengen pro Wohnung.

Vorteile

- ganzjähriger individueller Heizbetrieb
- Trinkwarmwasser im hygienischen Durchflussprinzip
- Radiatorenheizkreis mit einem voreinstellbarem Zonenventil
- variables Leistungsspektrum
- Bautiefe nur 110 mm
- optimiertes Design
- hochwertige, exzellente Materialien
- optimierte Zugänglichkeit
- Sofortinbetriebnahme -
  - voreingestellte Werte

WS-S-HTH-HK Varianten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten	Wärmetauscher
100091	WS S HTH 30 CU HK	15l/min. bei 50°C WW und 65°C Vorlauf	30 Platten CU
100092	WS S HTH 50 CU HK	18l/min. bei 50°C WW und 65°C Vorlauf	50 Platten CU
100093	WS S HTH 30 SE HK	15l/min. bei 50°C WW und 65°C Vorlauf	30 Platten SE
100094	WS S HTH 50 SE HK	18l/min. bei 50°C WW und 65°C Vorlauf	50 Platten SE

WS-S-HTH-HK

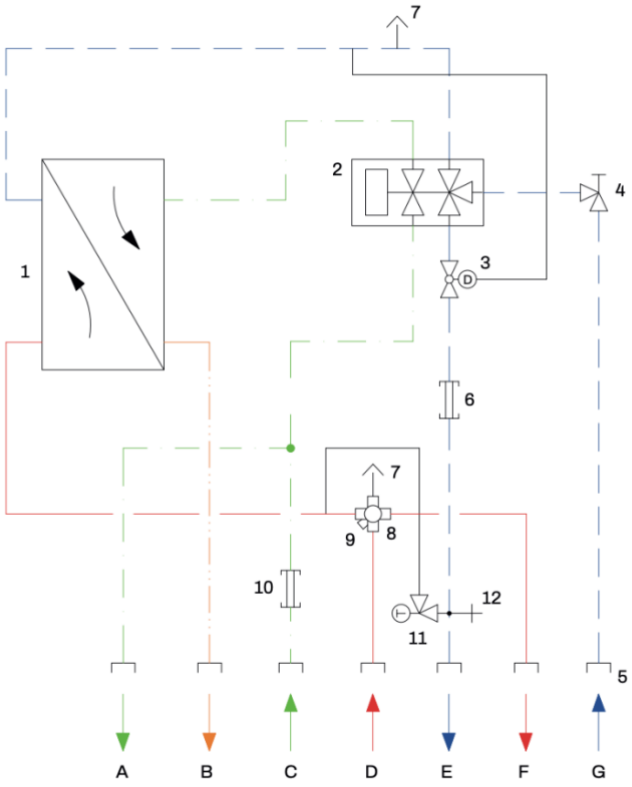

A. Kaltwasser zur Wohnung
B. Warmwasser
C. Kaltwasser vom Strang
D. Primärer Heizungs-Vorlauf
E. Primärer Heizungs-Rücklauf
F. Sekundärer Heizungs-Vorlauf
G. Sekundärer Heizungs-Rücklauf
Kapillarleitung

1. Plattenwärmetauscher (je nach Stationstyp)
2. Proportionalmengenregler
3. Differenzdruckregler Primär-Rücklauf
4. Zonenventil Sekundärer - Heizungsrücklauf (einstellbar 1–9)
5. Überwurfmutter 3/4"
6. Wärmemengenzählerpassstück 110 mm x 3/4″
7. Entlüftungsventil
8. Schmutzfänger Primärer Heizungs-Vorlauf
9. WMZ-Fühlertasche M10x1
10. Kaltwasserzählerpassstück 110 mm x 3/4″
11. Thermostatische Temperaturvorhaltemodul (TTV) 25-50°C (55°C)
12. Entleerungsventil 3/4″ Schlauchanschluss

Die Station besteht aus:

- Plattenwärmetauscher (Kupferlot und Sealix je nach Stationstyp) in jeweils 30 und 50 Platten
- DVGW zertifiziertem Proportionalmengenregler mit Vorrangschaltung für Warmwasser mit mehrfacher gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik für eine längere Einsatzdauer (offene Heizungsseite)
- Kaltwasserwohnungsabgang
- Entlüftungsventile Heizungsseitig
- Passstück* 110mm x 3/4“AG für Kaltwasserzählung gesamt
- Passstück* 110mm x 3/4“AG für Wärmemengenzähler
  Hinweis: Die Kunststoffpassstücke sind nicht für den Dauereinsatz geprüft und zugelassen. Wärmemengenzähleranschluss M10x1 im Primär-Vorlauf
- Schmutzfänger im Primär-Vorlauf, Maschenweite 0,5 mm
- Zonenventil im Sekundär-Rücklauf zur Begrenzung Heizvolumenstrom (einstellbar von 1 - 9) zur optionalen Aufnahme eines thermostatischen 2-Pkt.-Stellantriebs
- Differenzdruckregler im Primär-Rücklauf 20-600 mbar
- Thermostatisches Temperaturvorhaltemodul (TTV), Einstellbereich 25-50°C (55°C)
- Entleerungsventil mit Spül- und Druckmessmöglichkeit, Schlauchanschlussmöglichkeit 3/4“
- Primär und Sekundär-Vorlauf gedämmt
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- 7 Anschlussverschraubungen als 3/4“Überwurfmuttern

* Beispielhaft berechnet bei einem angenommenen Sanitärdruckverlust der Station von 1 bar, 0,5 bar Druckverlust der Rohrleitung, 0,5 bar Auslaufdruck. Je nach Schüttleistung, Tauschergröße und örtlichen Gegebenheiten ergibt sich ein individueller min. Kaltwasserdruck, siehe dazu auch die Kennliniendiagramme der jeweiligen Station.

Heizungsseite zur TWWB - inkl. SF, mit DDR Primär

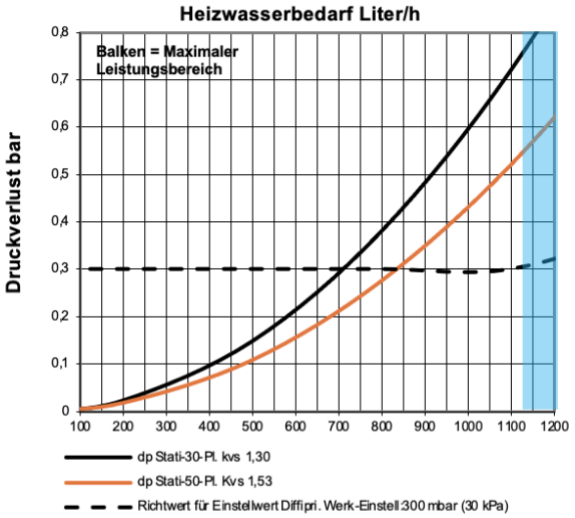

Sanitärseite - ohne Einbauten

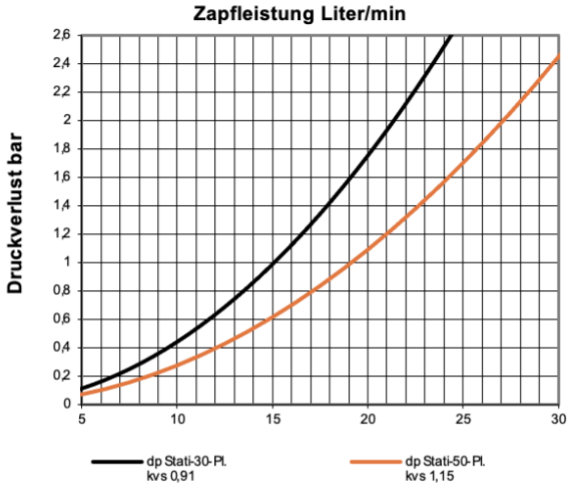

Beheizung Wohnung - direkt HK mit ZV-Einbauten, inkl. SF prim. und sek.

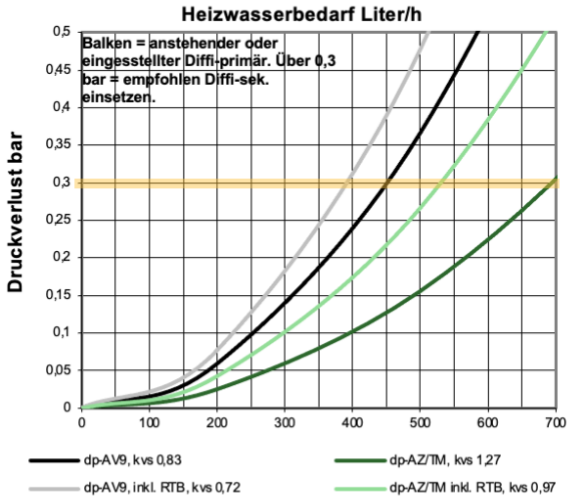

Warmwasserleistung 30 Pl. - TWW 10 - 50 °C

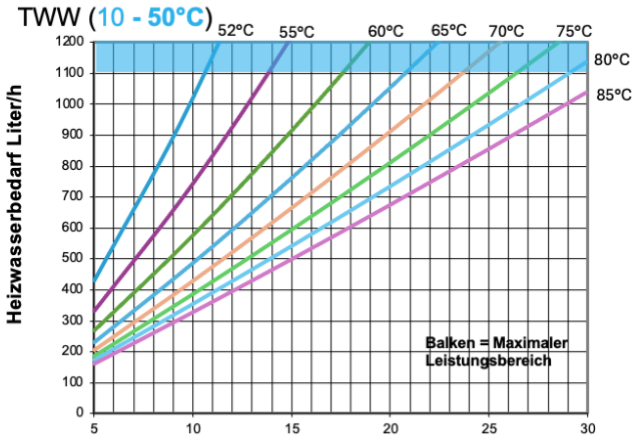

Warmwasserleistung 50 Pl. - TWW 10 - 50 °C

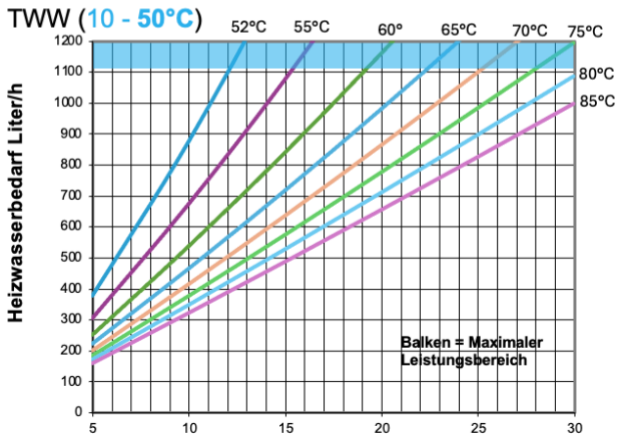

Komplette Auslegungsdiagramme der Wohnungsstationen können Sie unter info@puls-on.de anfragen.

Mit Erscheinen dieses Datenblatts sind evtl. abweichende Angaben in früheren Datenblättern hinfällig. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen lassen wir kurzfristig in unsere Produkte einfließen. Daher können einzelne, hier angegebene Produktparameter bereits angepasst sein. Für eventuelle Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.